



Mundstück DIN 6094-12 MCA
7,5R

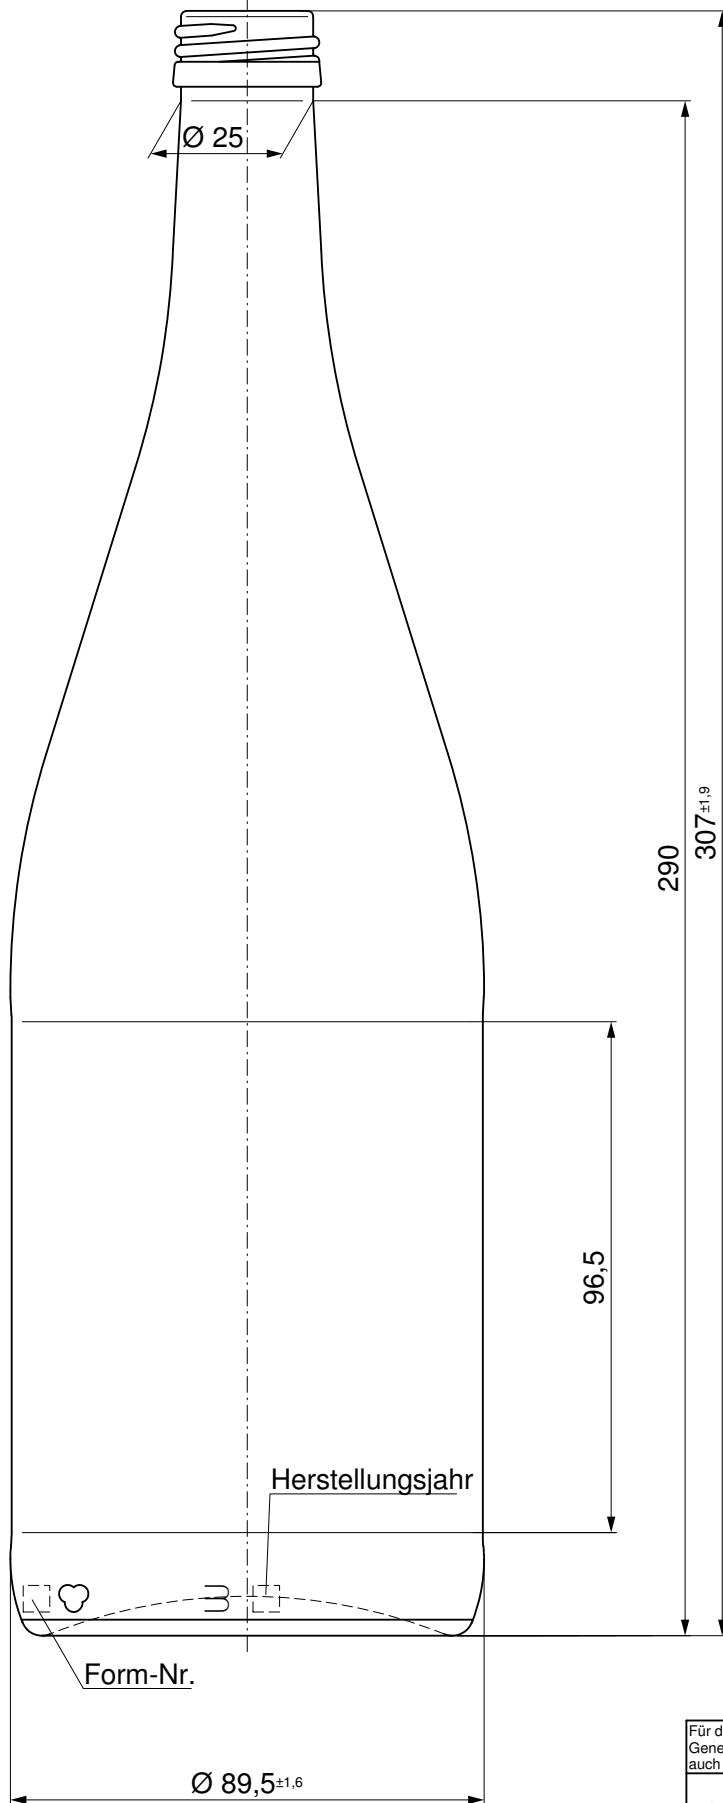

Bodenansicht

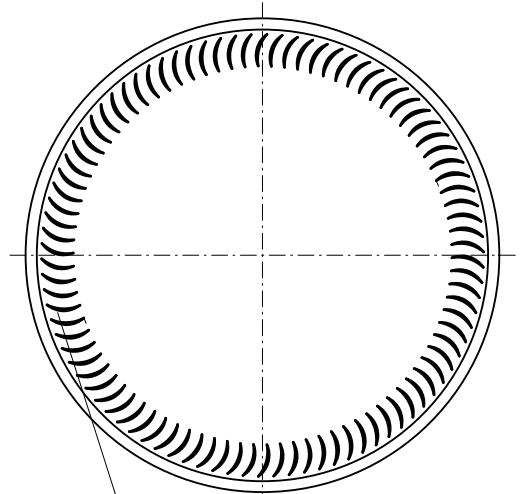

Standfläche geriffelt
90 Segmente $h=0,5^{+0,1}$ mm tief

Codierung

• • • •

| Maßbehältnis nach §2 FPVO | |
|---|---------|
| Nennvolumen / usefull capacity | 1000 ml |
| Randvollvolumen / brimful capacity | 1017 ml |
| Toleranz MW / tolerance mean value | ±3,5 ml |
| Toleranz EW / tolerance single value | ±10 ml |
| Farbe / colour | |
| Thermoschock-Prüfung / thermal shock test | |
| Gewicht / weight | |
| Erzeugnisgruppe | |
| gezeichnet | |
| geprüft | |

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere ausdrückliche vorherige Genehmigung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Sie darf auch durch den Empfänger oder Dritte nicht in anderer Weise mißbräuchlich verwendet werden.

| | | | | |
|--|-----------------------|------------------------------|--|--|
| Benennung Glaswerk Freital GWF ♡ | a | | | |
| | b | | | |
| | c | | | |
| Änderung | Datum | Name | | |
| Weinflasche 1000ml | Maßstab 1:1 | Zeichnungs-Nr. 202 | | |